

# (주) 동우 환경 기술 연구원

(실험실) 대전광역시 유성구 테크노4로 17, C동 319호 / 전화 1800-5773 / 기술책임자:강진희

문서번호 : 동우-22-02124-1

접수번호 : 2022-02124

발 음 : 영동군상수도사업소

시행일자 : 2022년 03월 22일

제 목 : 수질검사 성적서

보 내 : (주)동우환경기술연구원 대표이사



아래와 같이 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제3조 제2항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

## 1. 시료내용

검 체 명	전용상수도(전항목)	검사목적	정기검사용	접수일자	2022년 03월 08일
채수장소	영동정수장				

## 2. 수질검사 결과

판 정	적 합
수질기준초과항목	

NO	검 사 항 목	기 준	결 과	NO	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100 CFU/mL 이하	0	31	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.83
2	총대장균군	불검출/100 mL	불검출	32	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L 이하	불검출
3	대장균/분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출	33	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L 이하	0.007
4	납	0.01 mg/L 이하	불검출	34	총트리할로메탄	0.1 mg/L 이하	0.032
5	불소	1.5 mg/L 이하	불검출	35	클로로포름	0.08 mg/L 이하	0.025
6	비소	0.01 mg/L 이하	불검출	36	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L 이하	불검출
7	세레늄	0.01 mg/L 이하	불검출	37	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L 이하	0.0104
8	수은	0.001 mg/L 이하	불검출	38	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L 이하	0.0170
9	시안	0.01 mg/L 이하	불검출	39	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L 이하	불검출
10	크롬	0.05 mg/L 이하	불검출	40	할로아세틱에시드	0.1 mg/L 이하	0.028
11	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	41	경도	300 mg/L 이하	57
12	질산성질소	10 mg/L 이하	1.1	42	과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	0.3
13	카드뮴	0.005 mg/L 이하	불검출	43	냄새	없음	없음
14	봉소	1.0 mg/L 이하	불검출	44	맛	없음	없음
15	페놀	0.005 mg/L 이하	불검출	45	동	1 mg/L 이하	불검출
16	다이아지논	0.02 mg/L 이하	불검출	46	색도	5 도 이하	1
17	페니트로티온	0.04 mg/L 이하	불검출	47	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L 이하	불검출
18	파라티온	0.06 mg/L 이하	불검출	48	수소이온농도	5.8~8.5	7.6
19	카바릴	0.07 mg/L 이하	불검출	49	아연	3 mg/L 이하	불검출
20	1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L 이하	불검출	50	염소이온	250 mg/L 이하	14.8
21	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L 이하	불검출	51	증발잔류물	500 mg/L 이하	134
22	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	52	철	0.3 mg/L 이하	불검출
23	디클로로메탄	0.02 mg/L 이하	불검출	53	망간	0.05 mg/L 이하	불검출
24	벤젠	0.01 mg/L 이하	불검출	54	탁도	0.5 NTU 이하	0.12
25	톨루엔	0.7 mg/L 이하	불검출	55	황산이온	200 mg/L 이하	8
26	에틸벤젠	0.3 mg/L 이하	불검출	56	알루미늄	0.2 mg/L 이하	0.03
27	크실렌	0.5 mg/L 이하	불검출	57	1,4-다이옥산	0.05 mg/L 이하	불검출
28	1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	58	포름알데히드	0.5 mg/L	불검출
29	사염화탄소	0.002 mg/L 이하	불검출	59	브롬산염	0.01 mg/L 이하	불검출
30	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L 이하	불검출				

[비고] 본 성적서는 의뢰된 가검물에 한한 성적이며, 의뢰목적 이외의 용도에는 사용할 수 없습니다.  
본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025:2017 및 KOLAS 인정 시스템과 관계없이 발행된 것임을 알립니다.



# (주) 동우 환경 기술 연구원

(실험실) 대전광역시 유성구 테크노4로 17, C동 319호 / 전화 1800-5773 / 기술책임자:강진희

문서번호 : 동우-22-02126-1

접수번호 : 2022-02126

발 음 : 영동군상수도사업소

시행일자 : 2022년 03월 22일

제 목 : 수질검사 성적서

보 내 : (주)동우환경기술연구원 대표이사



아래와 같이 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제3조 제2항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

## 1. 시료내용

검 체 명	전용상수도(전항목)	검사목적	정기검사용	접수일자	2022년 03월 08일
채수장소	공촌정수장				

## 2. 수질검사 결과

판 정	적 합
수질기준초과항목	

NO	검 사 항 목	기 준	결 과	NO	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100 CFU/mL 이하	0	31	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.87
2	총대장균군	불검출/100 mL	불검출	32	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L 이하	불검출
3	대장균/분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출	33	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L 이하	0.004
4	납	0.01 mg/L 이하	불검출	34	총트리할로메탄	0.1 mg/L 이하	0.031
5	불소	1.5 mg/L 이하	불검출	35	클로로포름	0.08 mg/L 이하	0.027
6	비소	0.01 mg/L 이하	불검출	36	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L 이하	불검출
7	세레늄	0.01 mg/L 이하	불검출	37	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L 이하	0.0096
8	수은	0.001 mg/L 이하	불검출	38	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L 이하	0.0013
9	시안	0.01 mg/L 이하	불검출	39	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L 이하	불검출
10	크롬	0.05 mg/L 이하	불검출	40	할로아세틱에시드	0.1 mg/L 이하	0.026
11	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	41	경도	300 mg/L 이하	33
12	질산성질소	10 mg/L 이하	0.9	42	과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	0.3
13	카드뮴	0.005 mg/L 이하	불검출	43	냄새	없음	없음
14	봉소	1.0 mg/L 이하	불검출	44	맛	없음	없음
15	페놀	0.005 mg/L 이하	불검출	45	동	1 mg/L 이하	불검출
16	다이아지논	0.02 mg/L 이하	불검출	46	색도	5 도 이하	1
17	페니트로티온	0.04 mg/L 이하	불검출	47	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L 이하	불검출
18	파라티온	0.06 mg/L 이하	불검출	48	수소이온농도	5.8~8.5	7.4
19	카바릴	0.07 mg/L 이하	불검출	49	아연	3 mg/L 이하	불검출
20	1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L 이하	불검출	50	염소이온	250 mg/L 이하	8.3
21	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L 이하	불검출	51	증발잔류물	500 mg/L 이하	107
22	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	52	철	0.3 mg/L 이하	불검출
23	디클로로메탄	0.02 mg/L 이하	불검출	53	망간	0.05 mg/L 이하	불검출
24	벤젠	0.01 mg/L 이하	불검출	54	탁도	0.5 NTU 이하	0.14
25	톨루엔	0.7 mg/L 이하	불검출	55	황산이온	200 mg/L 이하	7
26	에틸벤젠	0.3 mg/L 이하	불검출	56	알루미늄	0.2 mg/L 이하	불검출
27	크실렌	0.5 mg/L 이하	불검출	57	1,4-다이옥산	0.05 mg/L 이하	불검출
28	1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	58	포름알데히드	0.5 mg/L	불검출
29	사염화탄소	0.002 mg/L 이하	불검출	59	브롬산염	0.01 mg/L 이하	불검출
30	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L 이하	불검출				

[비고] 본 성적서는 의뢰된 가검물에 한한 성적이며, 의뢰목적 이외의 용도에는 사용할 수 없습니다.  
본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025:2017 및 KOLAS 인정 시스템과 관계없이 발행된 것임을 알립니다.



# (주) 동우 환경 기술 연구원

(실험실) 대전광역시 유성구 테크노4로 17, C동 319호 / 전화 1800-5773 / 기술책임자:강진희

문서번호 : 동우-22-02128-1

접수번호 : 2022-02128

발 음 : 영동군상수도사업소

시행일자 : 2022년 03월 22일

제 목 : 수질검사 성적서

보 내 : (주)동우환경기술연구원 대표이사



아래와 같이 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제3조 제2항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

## 1. 시료내용

검 체 명	전용상수도(전항목)	검사목적	정기검사용	접수일자	2022년 03월 08일
채수장소	용화배수지				

## 2. 수질검사 결과

판 정	적 합
수질기준초과항목	

NO	검 사 항 목	기 준	결 과	NO	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100 CFU/mL 이하	0	31	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.76
2	총대장균군	불검출/100 mL	불검출	32	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L 이하	불검출
3	대장균/분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출	33	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L 이하	불검출
4	납	0.01 mg/L 이하	불검출	34	총트리할로메탄	0.1 mg/L 이하	불검출
5	불소	1.5 mg/L 이하	불검출	35	클로로포름	0.08 mg/L 이하	불검출
6	비소	0.01 mg/L 이하	불검출	36	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L 이하	불검출
7	세레늄	0.01 mg/L 이하	불검출	37	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L 이하	불검출
8	수은	0.001 mg/L 이하	불검출	38	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L 이하	불검출
9	시안	0.01 mg/L 이하	불검출	39	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L 이하	불검출
10	크롬	0.05 mg/L 이하	불검출	40	할로아세틱에시드	0.1 mg/L 이하	0.011
11	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	41	경도	300 mg/L 이하	73
12	질산성질소	10 mg/L 이하	4.4	42	과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	0.5
13	카드뮴	0.005 mg/L 이하	불검출	43	냄새	없음	없음
14	봉소	1.0 mg/L 이하	불검출	44	맛	없음	없음
15	페놀	0.005 mg/L 이하	불검출	45	동	1 mg/L 이하	불검출
16	다이아지논	0.02 mg/L 이하	불검출	46	색도	5 도 이하	1
17	페니트로티온	0.04 mg/L 이하	불검출	47	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L 이하	불검출
18	파라티온	0.06 mg/L 이하	불검출	48	수소이온농도	5.8~8.5	7.1
19	카바릴	0.07 mg/L 이하	불검출	49	아연	3 mg/L 이하	0.003
20	1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L 이하	불검출	50	염소이온	250 mg/L 이하	7.6
21	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L 이하	불검출	51	증발잔류물	500 mg/L 이하	167
22	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	52	철	0.3 mg/L 이하	불검출
23	디클로로메탄	0.02 mg/L 이하	불검출	53	망간	0.05 mg/L 이하	불검출
24	벤젠	0.01 mg/L 이하	불검출	54	탁도	0.5 NTU 이하	0.10
25	톨루엔	0.7 mg/L 이하	불검출	55	황산이온	200 mg/L 이하	11
26	에틸벤젠	0.3 mg/L 이하	불검출	56	알루미늄	0.2 mg/L 이하	불검출
27	크실렌	0.5 mg/L 이하	불검출	57	1,4-다이옥산	0.05 mg/L 이하	불검출
28	1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	58	포름알데히드	0.5 mg/L	불검출
29	사염화탄소	0.002 mg/L 이하	불검출	59	우라늄	30 µg/L 이하	0.4
30	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L 이하	불검출	60	브롬산염	0.01 mg/L 이하	불검출

[비고] 본 성적서는 의뢰된 가검물에 한한 성적이며, 의뢰목적 이외의 용도에는 사용할 수 없습니다.  
본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025:2017 및 KOLAS 인정 시스템과 관계없이 발행된 것임을 알립니다.

# (주) 동우환경기술연구원

(실험실) 대전광역시 유성구 테크노4로 17, C동 319호 / 전화 1800-5773 / 기술책임자:강진희

문서번호 : 동우-22-02129-1

접수번호 : 2022-02129

발 음 : 영동군상수도사업소

시행일자 : 2022년 03월 22일

제 목 : 수질검사 성적서

보 내 : (주)동우환경기술연구원 대표이사



아래와 같이 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제3조 제2항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

## 1. 시료내용

검 체 명	전용상수도(라돈)	검사목적	정기검사용	접수일자	2022년 03월 08일
채수장소	용화배수지				


## 2. 수질검사 결과

판 정	적 합
수질기준초과항목	

NO	검 사 항 목	기 준	결 과	NO	검 사 항 목	기 준	결 과
1	라돈	148 Bq/L	39.4				

[비고] 본 성적서는 의뢰된 가검물에 한한 성적이며, 의뢰목적 이외의 용도에는 사용할 수 없습니다.  
본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025:2017 및 KOLAS 인정 시스템과 관계없이 발행된 것임을 알립니다.

F-P-16-04(00)

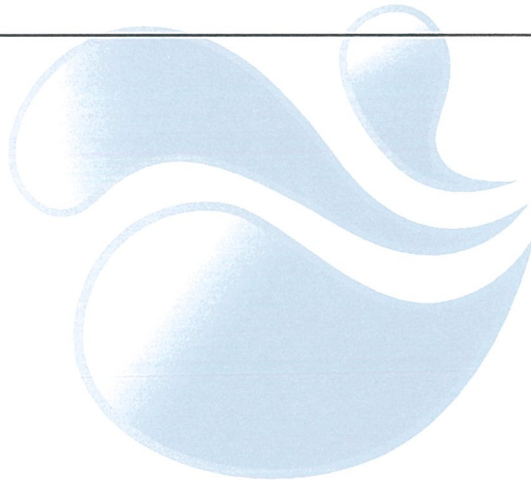

# |주| 동우환경기술연구원